protection contre l'explosion d´après directive concernant la sécurité dans l'entreprise annexe 3

Zone d´explosion zone 1
A l´intérieure de cette zone tout installation et équipement électrique doit être éffectué de maniére antidéflagrante (catégorie 1 ou 2 selon annexe 1 RL 94/9/EG)

Zone d´explosion zone 2
Des précaution contre la formation d'étincelles doivent °etre prise, ansi que l´interdiction de feu et defense de fumer. La zone de garde doit être signalé par un panneau jaune et écriture noir. A l´intérieure de cette zone tout installation et équipement électrique doit être éffectué de maniére antidéflagrante (catégorie 1 ou 2 selon annexe 1 RL 94/9/EG)

Ex Zoneneinteilung nach Betriebssicherheitsverordnung Anhang 3

EX-Bereich Zone I
Innerhalb dieses Bereiches müssen alle elektrischen Installationen und Geräte explosionsgeschützt ausgeführt werden
(Kategorie 1 oder 2 gemäß Anhang 1 RL 94/9/EG).

Ex-Bereich Zone II
Maßnahmen gegen Funkenbildung sind zu treffen, sowie Feuer und Rauchen zu verbieten. Schutzbereich ist durch entsprechendes Schild mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund zu kennzeichnen.
Innerhalb dieses Bereiches müssen alle elektrischen Installationen und Geräte explosionsgeschützt ausgeführt werden
(Kategorie 1, 2 oder 3 gemäß Anhang 1 RL 94/9/EG).

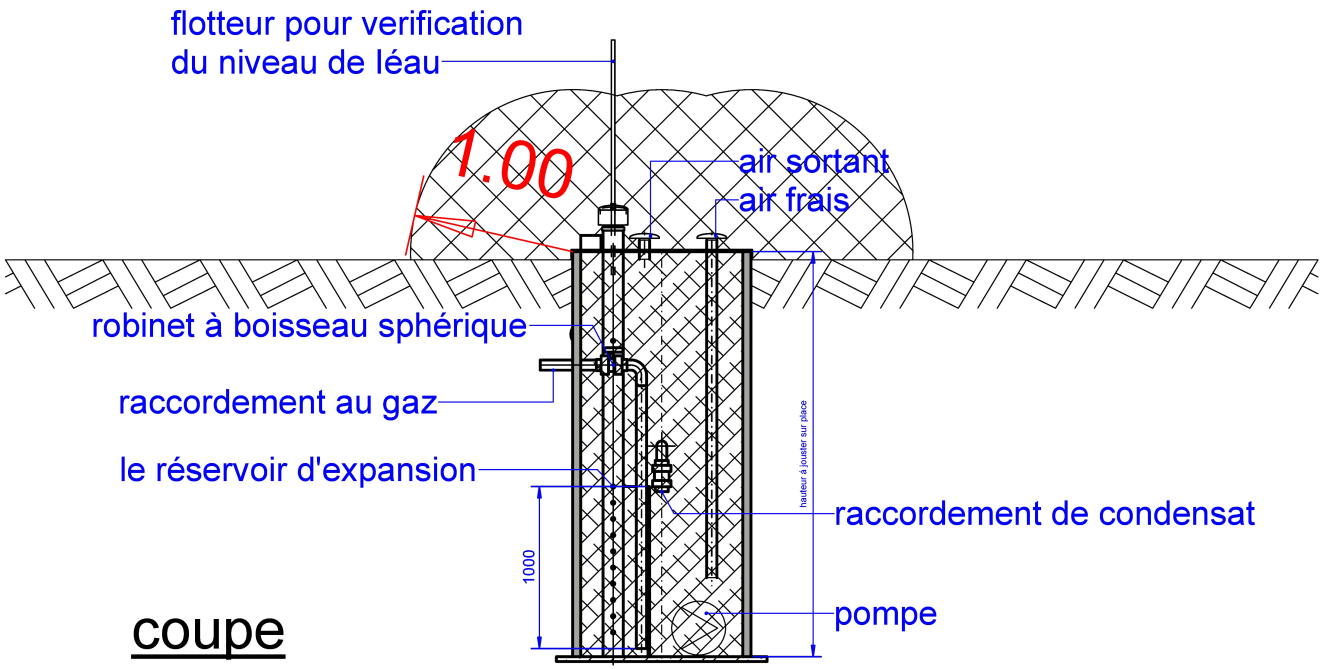

coupe

Modifier la note:	date:	nom:	Index:
Première position:			-

projet de construction: construction d'une unité de méthanisation

constructeur

composant: protection contre l'explosion
coupe de système
(Réservoir de condensats)

date:	échellle:	taille de la feville:	numéro de plan:
	-	DIN A3	**EX-04**

ID: BIOGAS | créateur:

dessins système